

Gemeinde Gossau

Peter Bernhardsgrütter
 Mädertal
 9200 Gossau SG

P. Bernhardsgrütter

Aufstellen und betreiben des 5 m³ Propanbehälters
 4100 mm Länge, 1300 mm Durchmesser

Datum: 08.06.2011

Sicherheitsmassnahmen

Keine Schachtöffnungen im Bereich der Explosionszone (3 m).
 Brandschutzmauer EI60 (nbb) nach EKAS 1941 Punkt 3.3.
 Schutz gegen mechanische Beschädigung (grosse Steine oder Leitplanke).
 Zaun, min. 2 m hoch, Abstand 1 m.


Gossau 31.7.2011

P. + L. Bernhardsgrütter
 Mädertal
 9200 Gossau
 Tel. 071 7385 19 20

P. Bernhardsgrütter

bestehende
 Propangas tanks
 2x 1.6 m³

neuer Gastank
 1x 5 m³

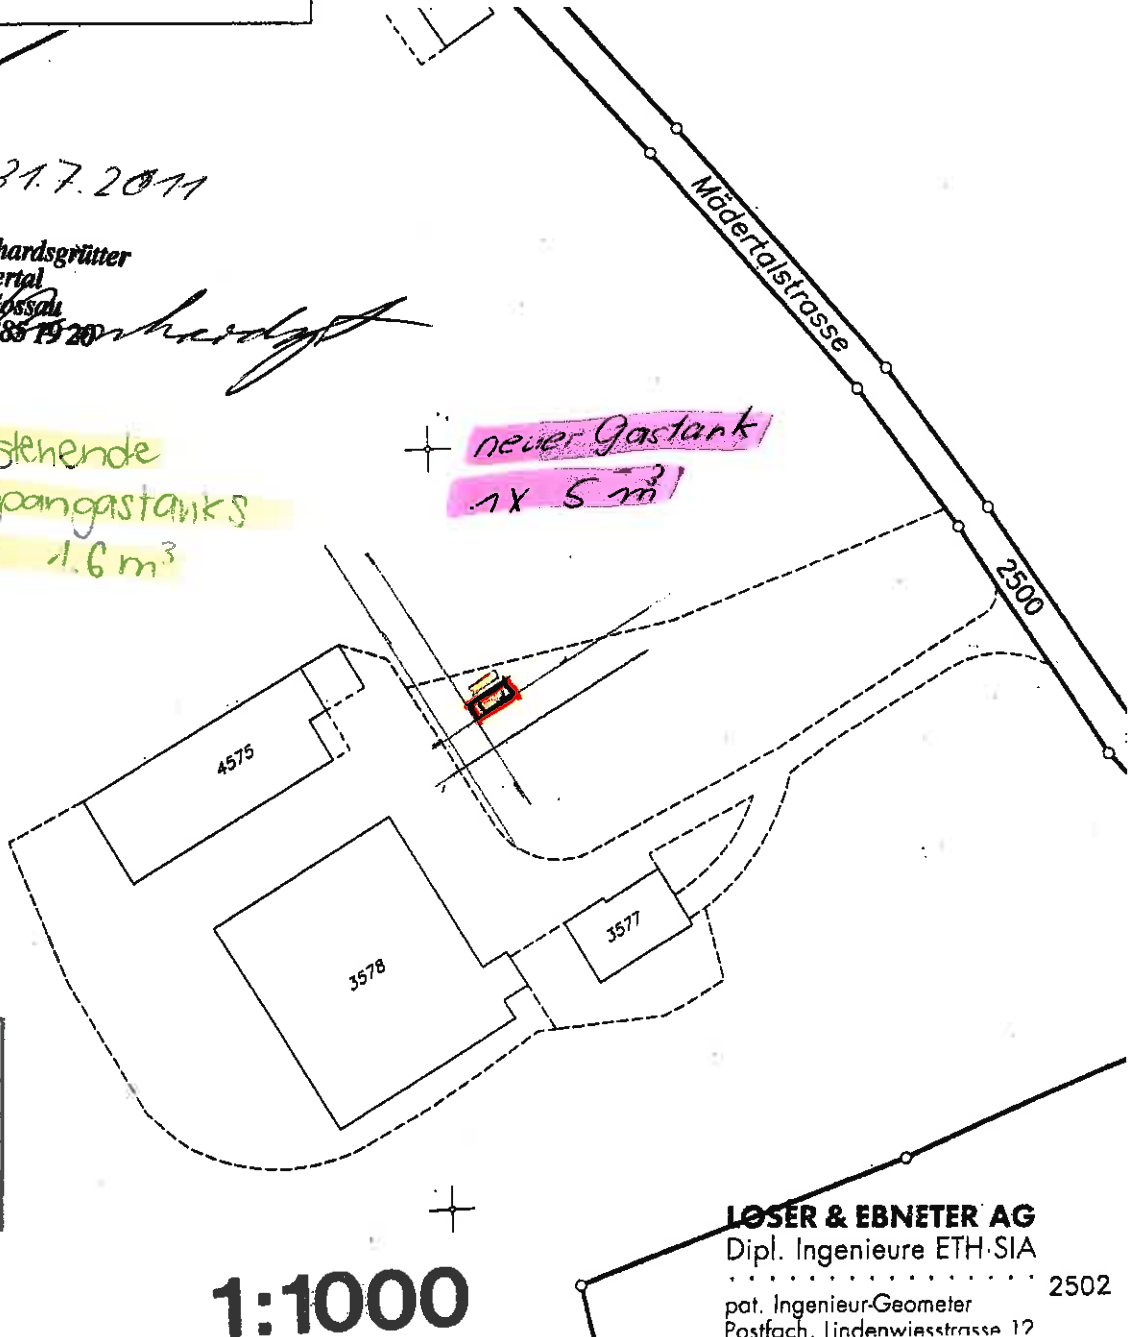

2501

Mädertal

Bauakten

Nr. 12764

- 2. Aug. 2011

Hochbauamt
 9201 Gossau

Grundstücke mit unterstrichenen Nummern enthalten grundbuch-

1:1000

LOSER & EBNETER AG
 Dipl. Ingenieure ETH·SIA
 pat. Ingenieur-Geometer
 Postfach, Lindenwiesstrasse 12 2502