


50 m Sportschiessanlage Espel Gossau

Situation Baustelle
1:500

Nr. 4272

Detail Pistenaufbau

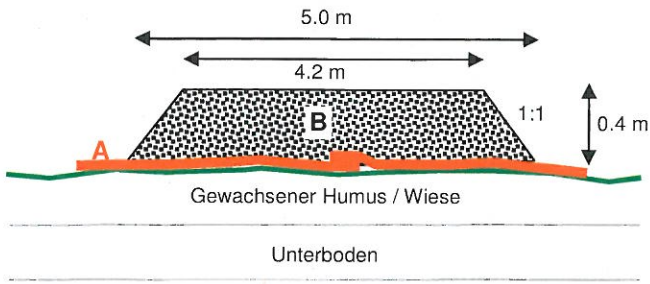

A Bau / Trennvlies $\geq 150 \text{ g/m}^2$, Stösse / Bahnen überlappend, seitlich mind. 20 cm frei / nicht überdeckt

B Kofferschüttung:

- Gebrochenes Material (RC-Material zulässig)
- Max. Korngrösse $\leq 63 \text{ mm}$
- Eingewalzte / verdichtete Stärke: 0.4 m

Analysenresultate

Nr.	Tiefe cm	Pb mg/kg TS
Probe 1	0-20	268
	20-40	127
Probe 2	0-20	297
	20-40	231
Probe 3	0-20	13'000
	20-40	1'270
Probe 4	0-20	2'400
	20-40	379
Probe 5	0-20	81.3
LP 1	≤ 10	160
LP 2		218 + 1'866 mA*
LP 3		614
LP 4		182
LP 5	0-20	62
LP 6		555 + 773 mA*
LP 7		209
LP 8		142
LP 9	≤ 10	164
LP 10		52

* mA = metallische Anteile

