

Eingang
10. Dez. 2025
Baupolizei Kloten

Krafraum Stadion Schluefweg 8302 Kloten



Schema Entwässerung - Baueingabe

Berechnung des Schmutzwasserabflusses (Q_{ww})

K= Abflusskennzahl: 0.5
 Schmutzwasserwert DU Waschtisch 0.50
 Berechnungsformel $Q_{ww} = K \cdot \sqrt{\sum DU}$
Schmutzwasserabfluss Q_{ww}
= 0.35 l/s

Kloten, 15.12.25

*K. H. ...
Wiederkehr*

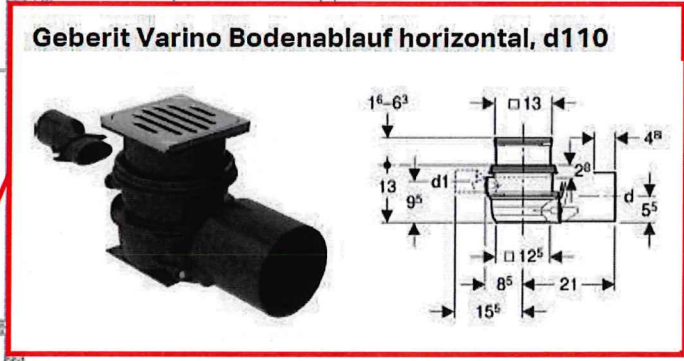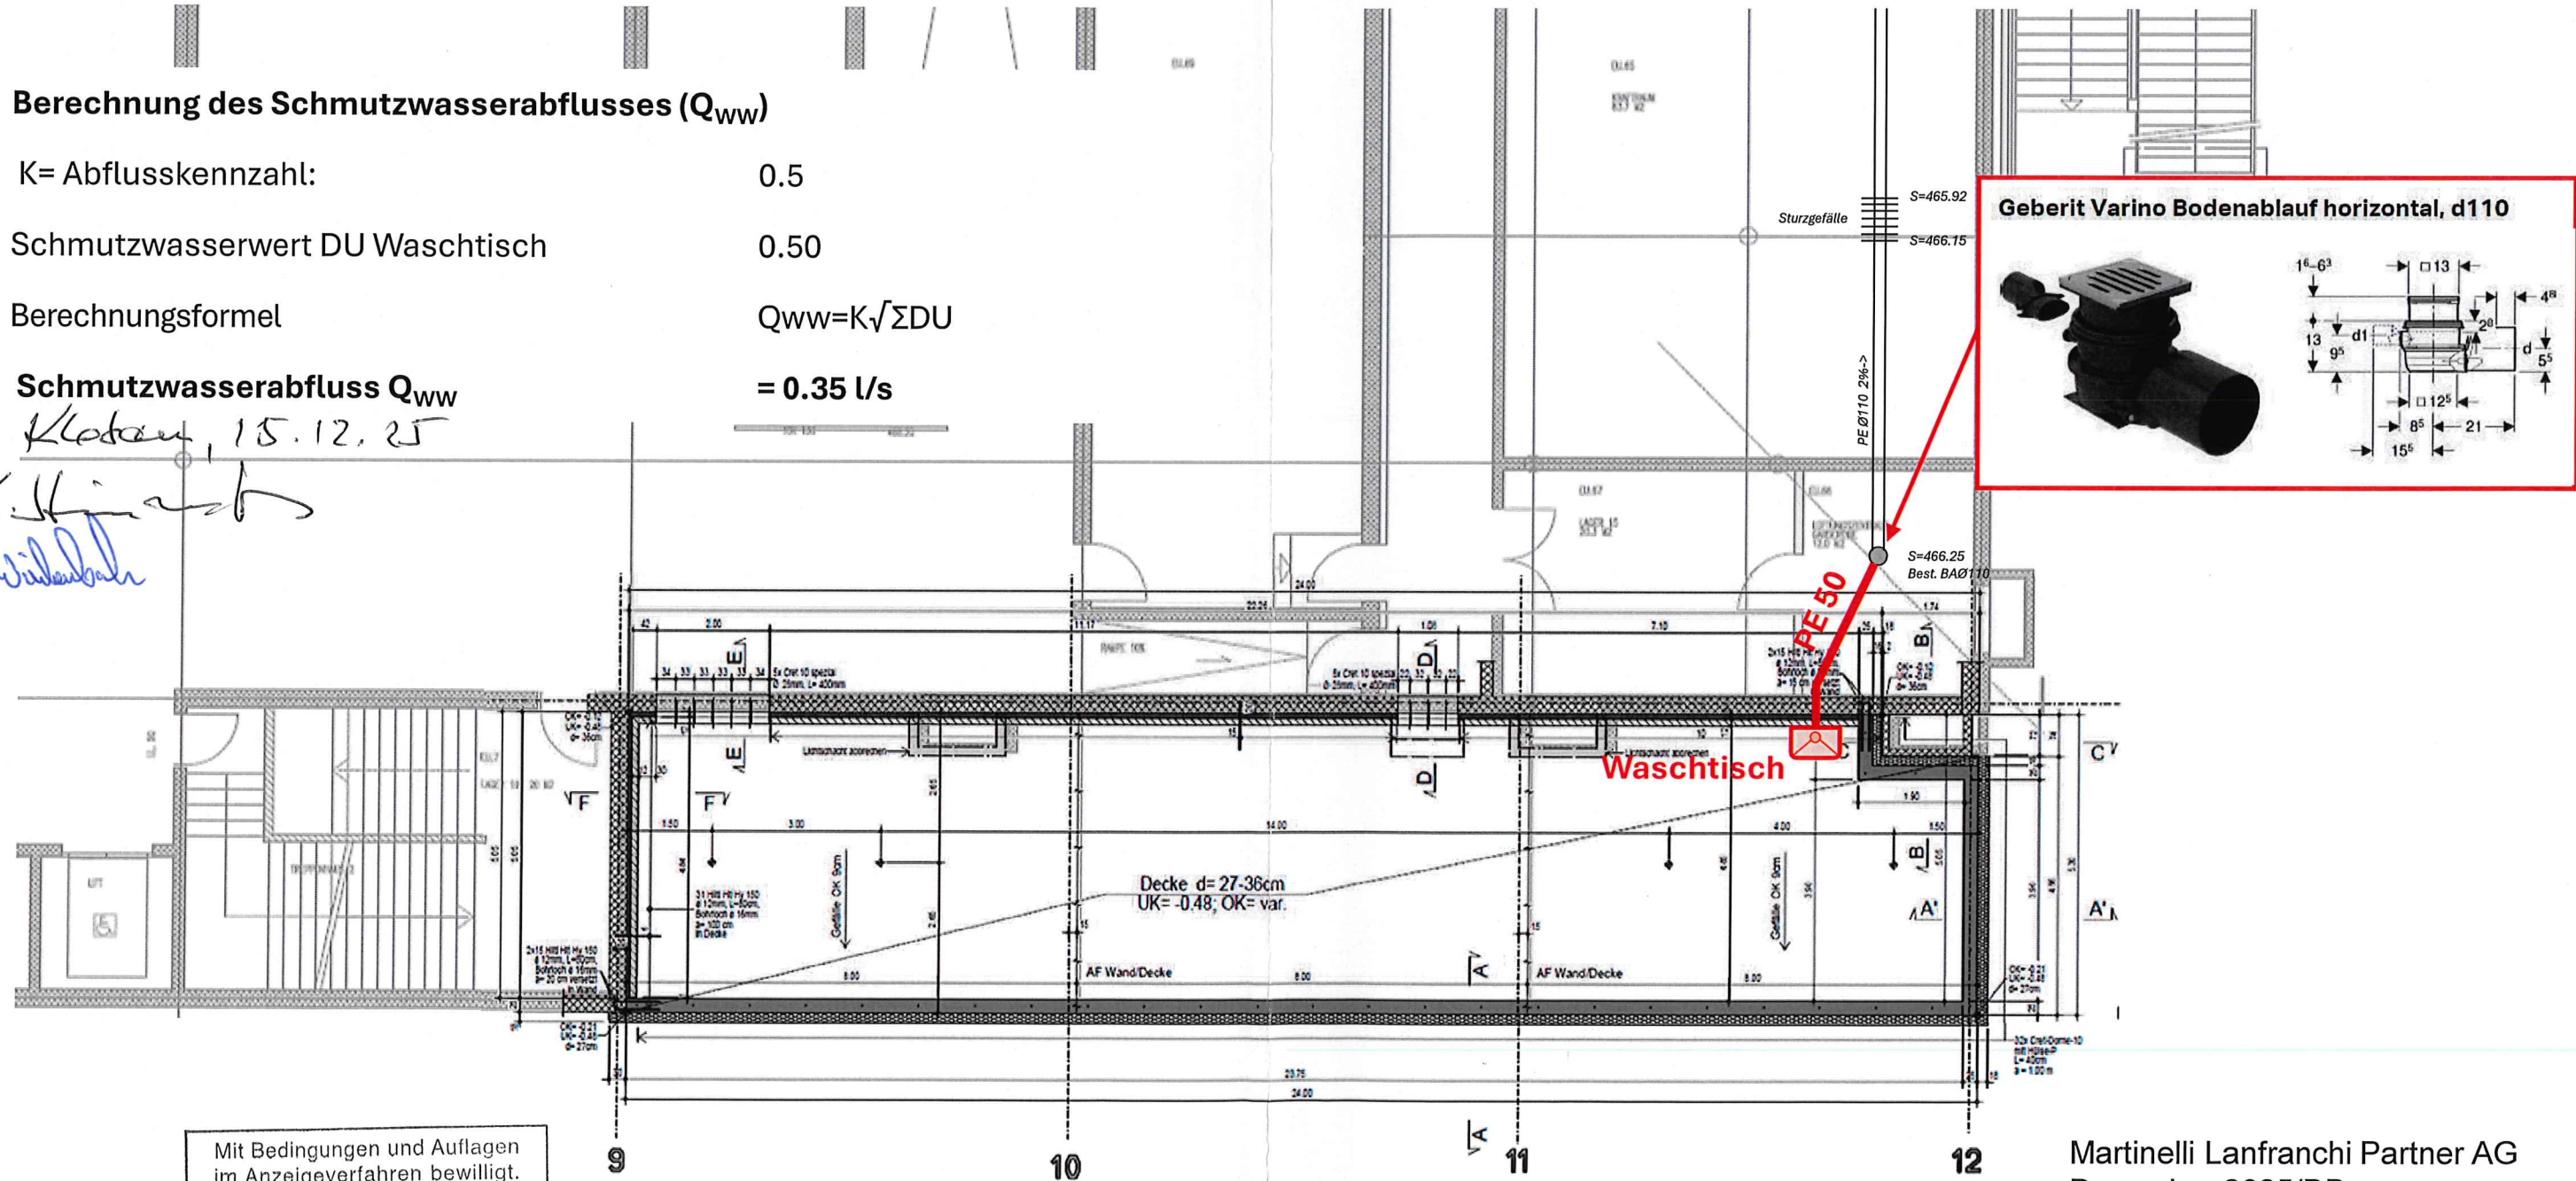

Mit Bedingungen und Auflagen
im Anzeigeverfahren bewilligt.
26. Jan. 2026
Baupolizei Stadt Kloten

Martinelli Lanfranchi Partner AG
Dezember 2025/DB