


**ANNEXE 4 : DESCRIPTION DU SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE, DES CENTRALES DE PRODUCTION FROID/CHAUD ET PHOTOVOLTAÏQUE ET INTERFACES RÉSEAUX**


Par Viteos SA

# Systeme énergétique

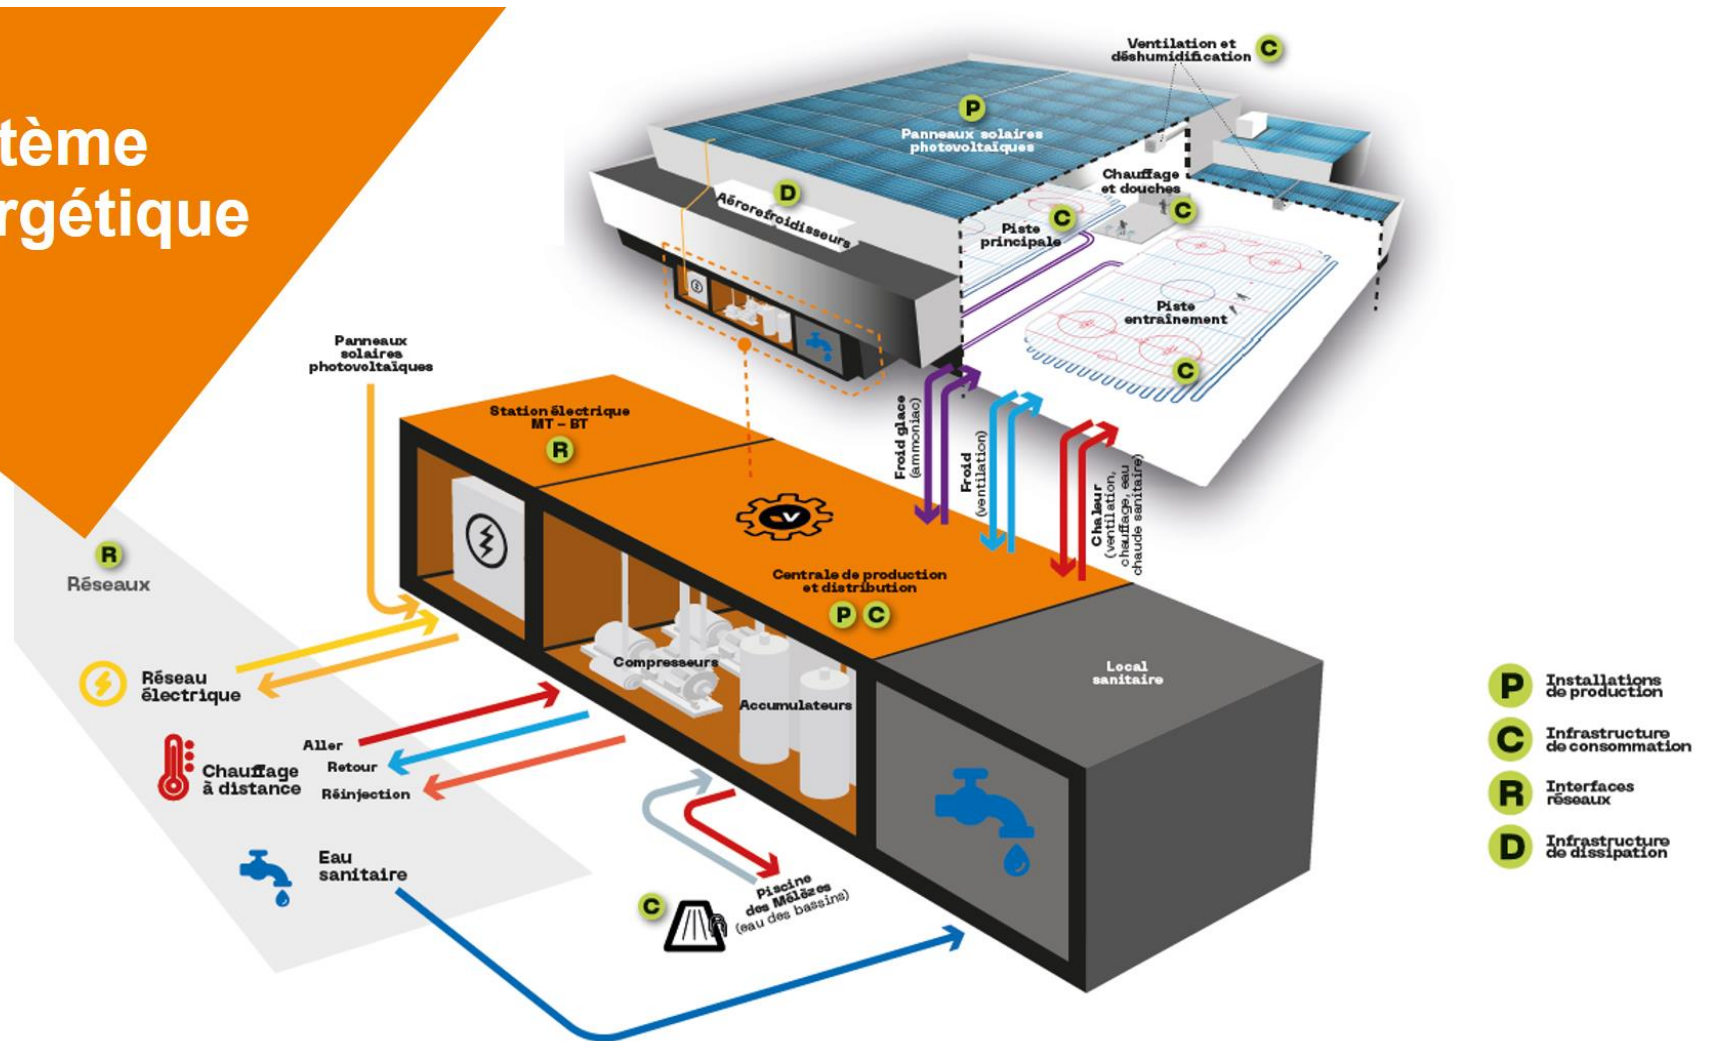

# Centrale de production

Froid / Chaud

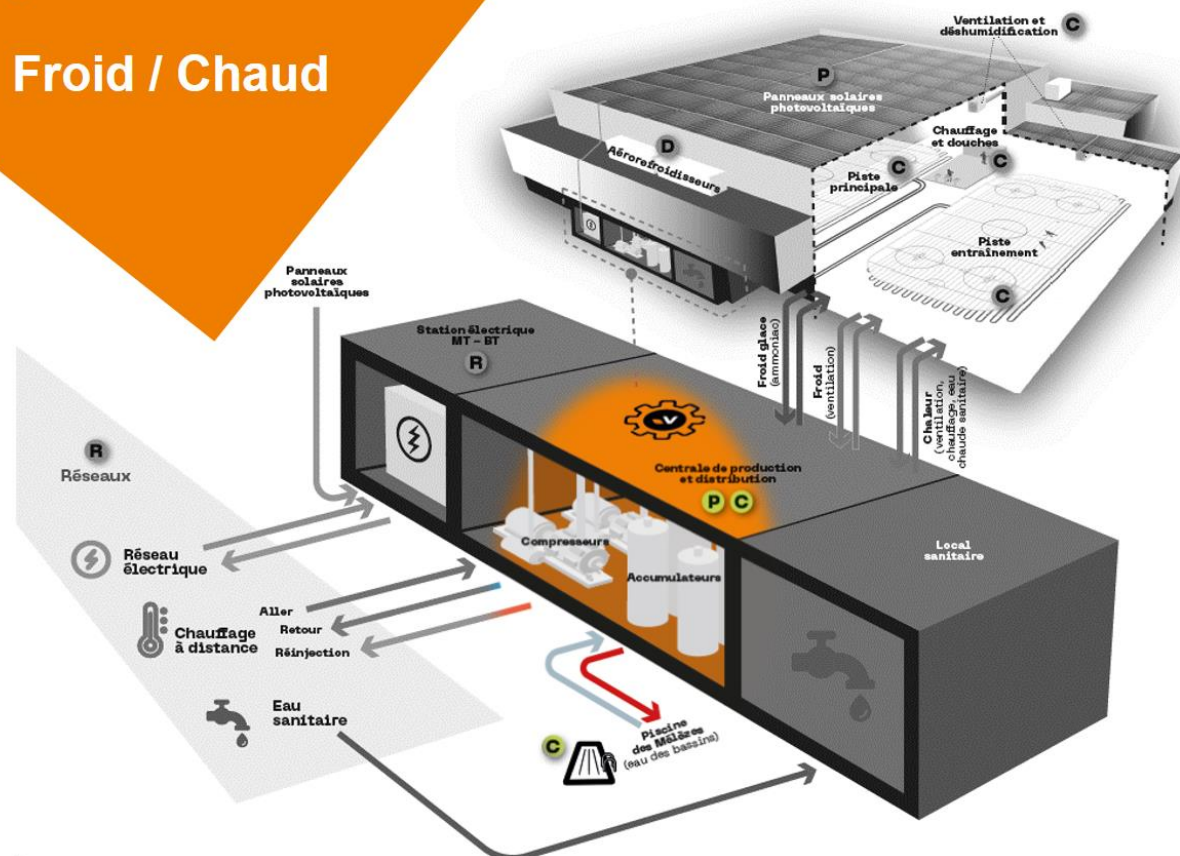


Ammoniac vs eau glycolée  
- 25% de consommation

Nouveaux compresseurs  
+15% efficients

Couverture chaleur du site  
> 80%

# Centrale de production Photovoltaïque

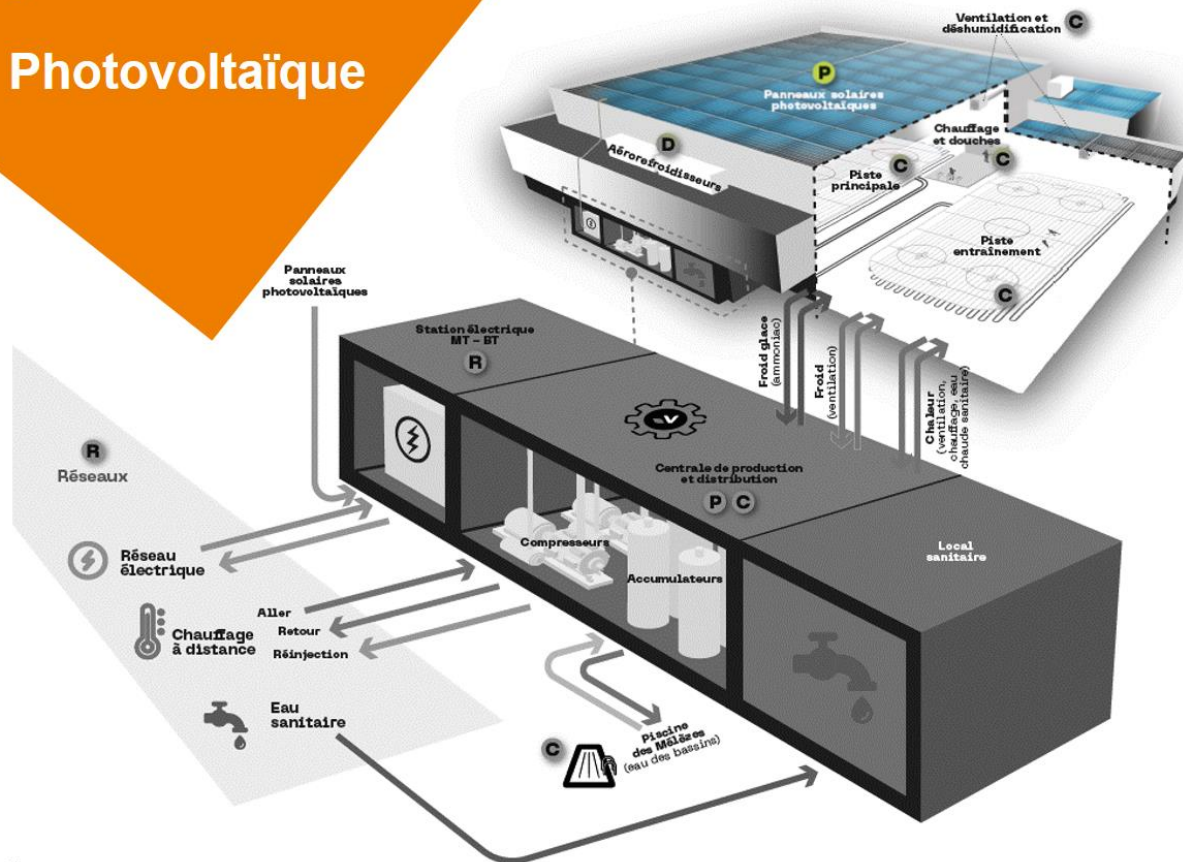


Production annuelle  
→ 1 GWh

Autoconsommation  
→ 76%

Couverture besoins du site  
→ 33%

# Interface réseaux

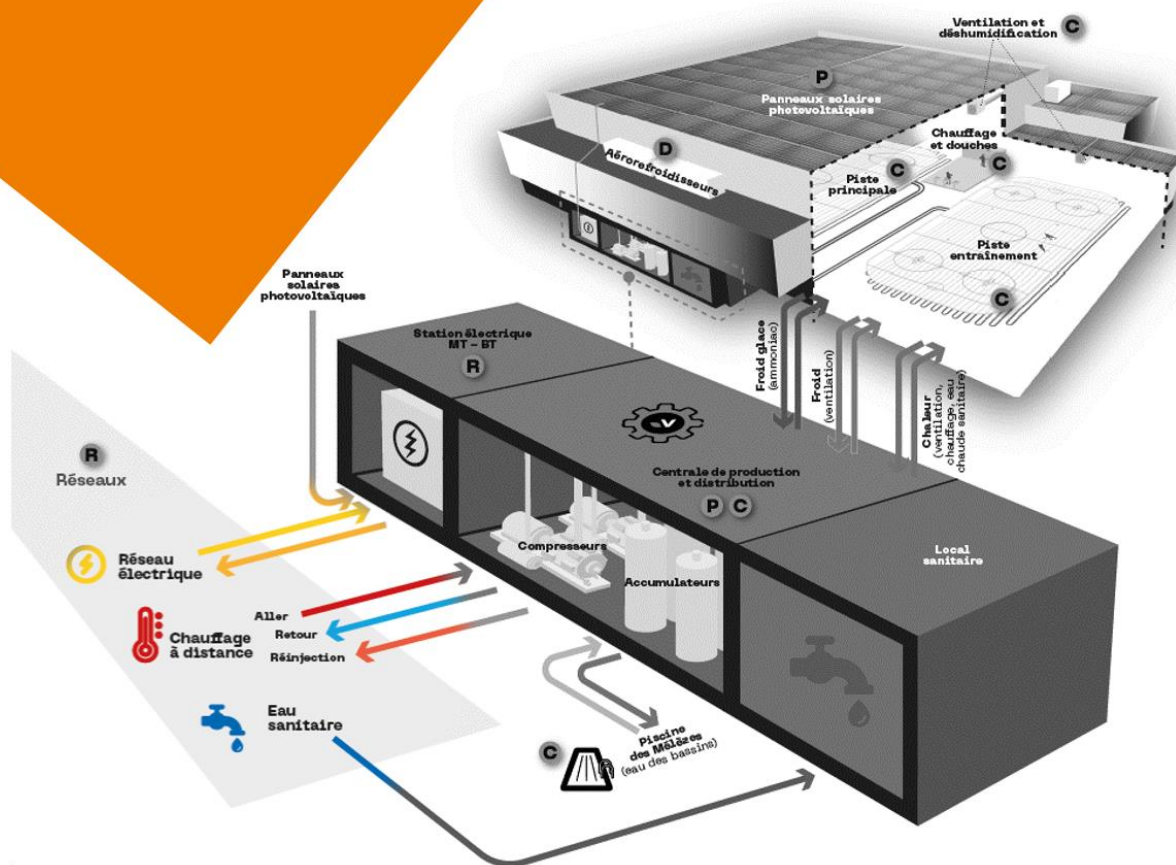

Chaleur CAD (horizon 2026)

Récupération chaleur

Récupération électricité